


Beschichtung

Die Beschichtung sollte möglichst auf einer Vertikalanlage durchgeführt werden.

Bei Horizontalanlagen ist wie dargestellt aufzustaffeln.

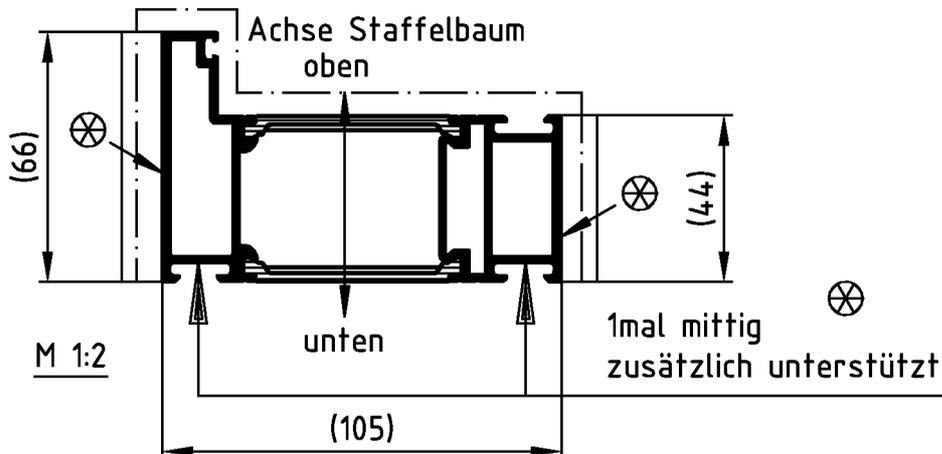


⊗ Durch ausreichenden Abstand der Profil-Sichtflächen zum mittleren Staffelbaum ist die geforderte Mindest-Schichtdicke zu gewährleisten.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal

Achse Staffelbaum

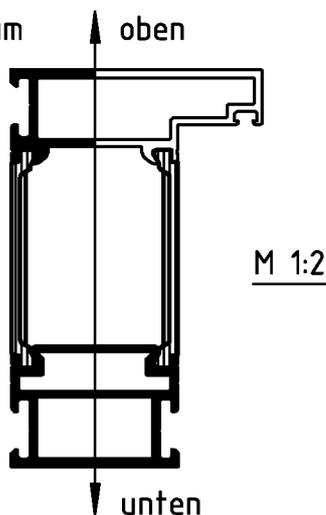

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
 Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.

Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished	- 110	Maßstab Scale	1 : 1
		umf. total	309	Gewicht Weight	g/m
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated	
Original / Änderung Revision / Version		Datum Date		Werkstoff Material	
0302		Name		Benennung Title	
Name Gebauer		19.02.2007 IWERVE		Profil	
Umlauflänge korrigiert		gez. drawn Gebauer		Firestop T90/F90 149800/152930	
		gepr. checked Beckmann		Zeichn.-Nr. Drawing No. 149740 BP 0000	
		ges. seen Siekmann		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	