


Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
 Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.

Beschichtung

Die Beschichtung sollte möglichst auf einer Vertikalanlage durchgeführt werden.

Bei Horizontalanlagen ist wie dargestellt aufzustaffeln.

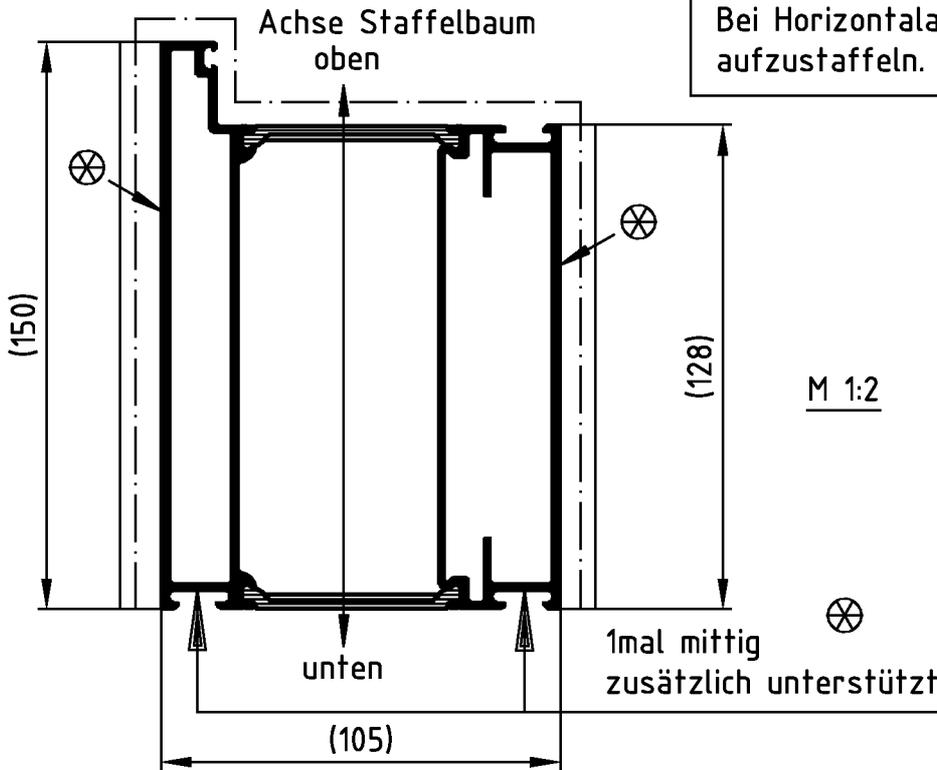


⊗ Durch ausreichenden Abstand der Profil-Sichtflächen zum mittleren Staffelbaum ist die geforderte Mindest-Schichtdicke zu gewährleisten.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal

Achse Staffelbaum oben

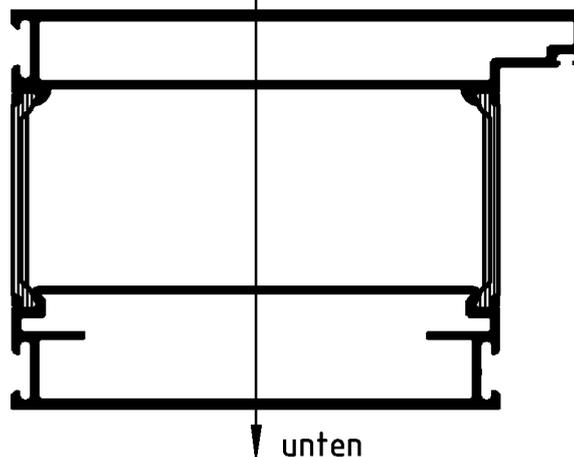

M 1:2

Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished	- 278	Maßstab Scale	Gewicht Weight
		umf. total	477		
Paßmaße Close tol.		beschichtet coated		Werkstoff Material	
Abmaße Std. tolerance		Datum Date	Name	Benennung Title	
Original / Änderung Revision / Version		26.02.2007		IWERVE	
0302		Gebauer		Profil	
Name		Gebauer		Firestop T90/F90	
Umlauflänge korrigiert		Beckmann		149820/152960	
		Siekmann		149760 BP 0000	
		SCHÜCO		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	