


Beschichtung

Die Beschichtung sollte möglichst auf einer Vertikalanlage durchgeführt werden.

Bei Horizontalanlagen ist wie dargestellt aufzustaffeln.

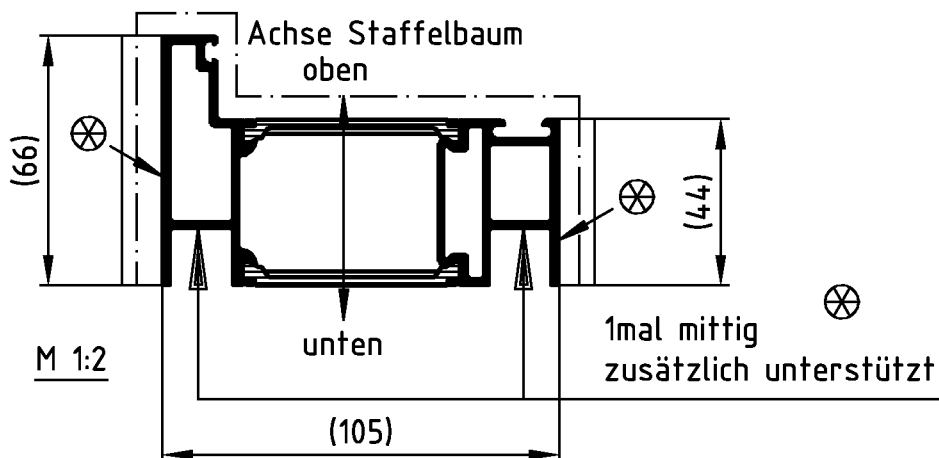


⊗ Durch ausreichenden Abstand der Profil-Sichtflächen zum mittleren Staffelbaum ist die geforderte Mindest-Schichtdicke zu gewährleisten.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal

Achse Staffelbaum

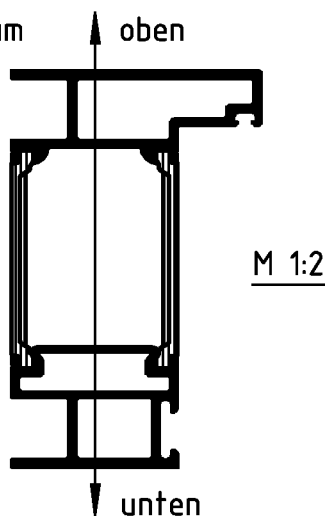

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:	
			mech. polished	- 110	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m	
			umf. total	330			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated — - —		Werkstoff Material			
Original / Änderung Revision / Version 0302			Datum Date	Name	Benennung Title		
Name Gebauer			20.02.2007	IWERVE			
Umlauflänge korrigiert		gez. drawn	Gebauer		Profil		
		gepr. checked	Beckmann				
		ges. seen	Siekmann				
				Firestop T90/F90 149830/152850			
					Zeichn.-Nr. Drawing No. 149770 BP 0000		
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature Ersatz für Replacement for		

SCHÜCO