


Beschichtung

Die Beschichtung sollte möglichst auf einer Vertikalanlage durchgeführt werden.

Bei Horizontalanlagen ist wie dargestellt aufzustaffeln.

M 1:2

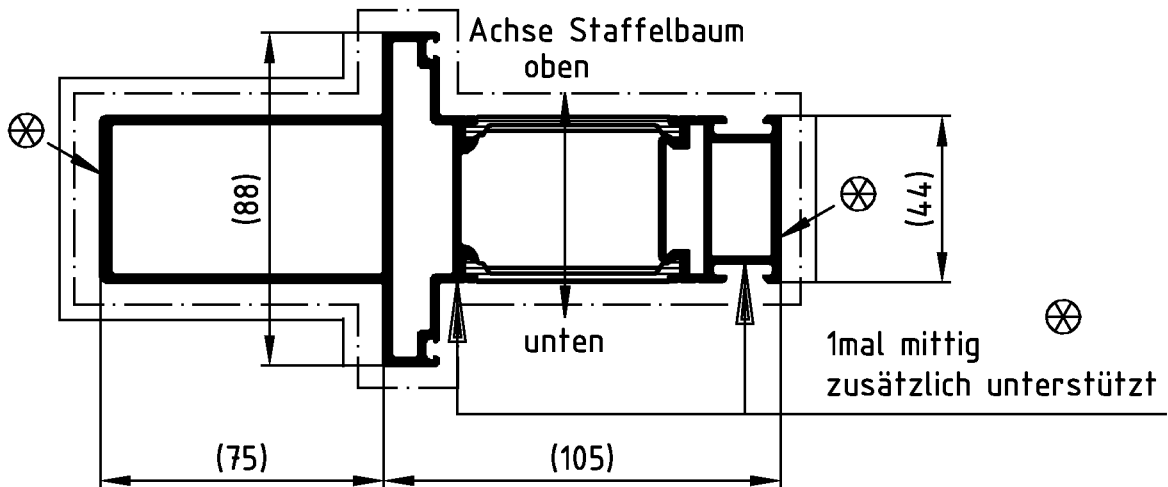


- ⊗ Durch ausreichenden Abstand der Profil-Sichtflächen zum mittleren Staffelbaum ist die geforderte Mindest-Schichtdicke zu gewährleisten.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal

Achse Staffelbaum oben

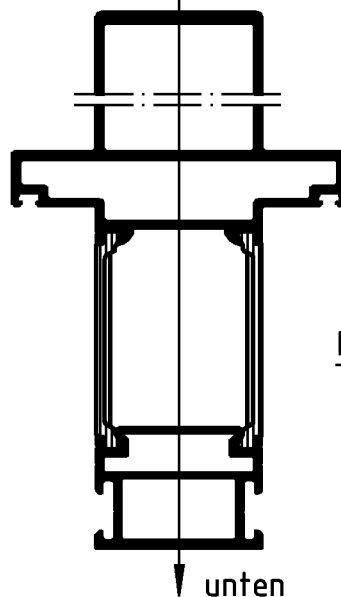

M 1:2

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
			mech. polished	- 282	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m
			umf. total	492		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated — - —		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0302			Datum Date	Name	Benennung Title Profil Firestop T90/F90 149800/152950	
Name Gebauer			22.02.2007	IWERVE		
Umlauflänge korrigiert		gez. drawn	Gebauer			
		gepr. checked	Beckmann			
		ges. seen	Siekmann		Zeichn.-Nr. Drawing No. 149790 BP 0000	
		SCHÜCO				
		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature			Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO