


Beschichtung

Die Beschichtung sollte möglichst auf einer Vertikalanlage durchgeführt werden.

Bei Horizontalanlagen ist wie dargestellt aufzustaffeln.

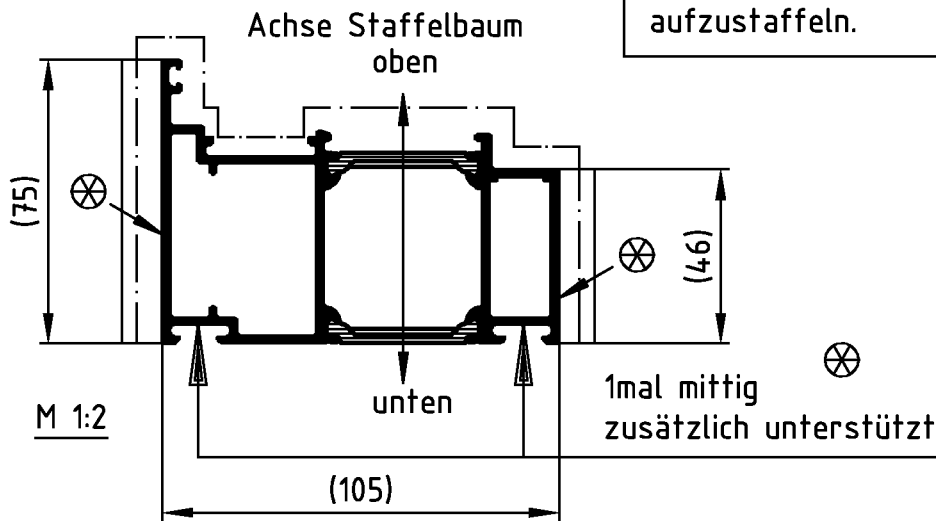


⊗ Durch ausreichenden Abstand der Profil-Sichtflächen zum mittleren Staffelbaum ist die geforderte Mindest-Schichtdicke zu gewährleisten.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal

Achse Staffelbaum

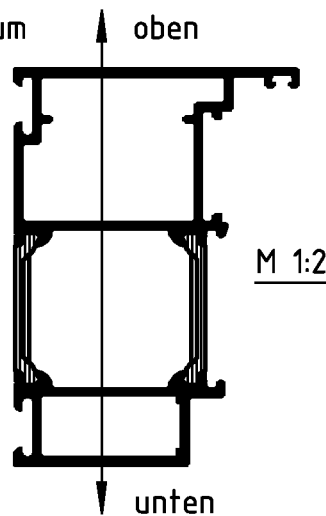

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
			mech. polished	- 121	Maßstab Scale	Gewicht Weight
			umf. total	428		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version		0100	Datum Date	Name	Benennung Title	
Name			31.05.2007	IWERVE	Profil	
		gez. drawn	Gebauer		Firestop T90/F90	
		gepr. checked	Beckmann		150030 / 150080	
		ges. seen	Siekmann		Zeichn.-Nr. Drawing No.	
				150010 BP 0000		
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
					Ersatz für Replacement for	