


Beschichtung

Die Beschichtung sollte möglichst auf einer Vertikalanlage durchgeführt werden.


Bei Horizontalanlagen ist wie dargestellt aufzustaffeln.

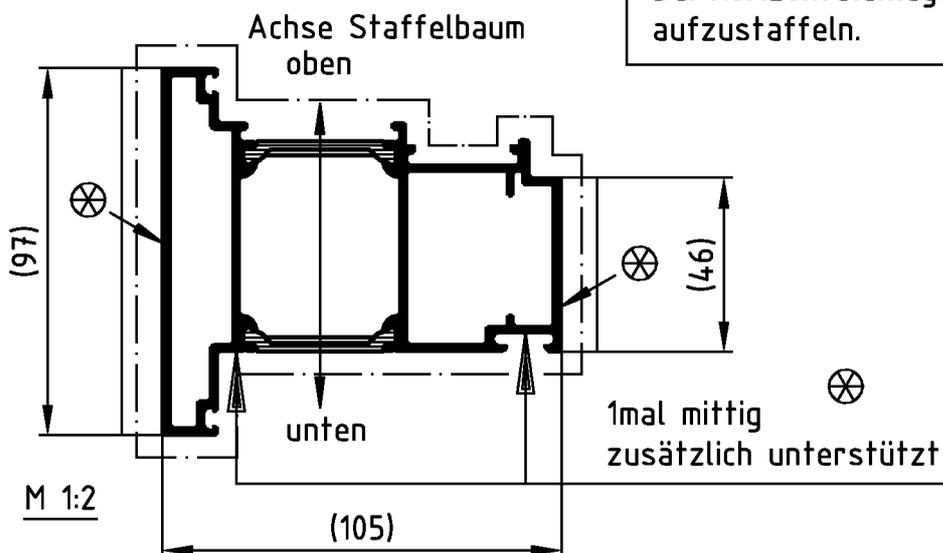

⊗ Durch ausreichenden Abstand der Profil-Sichtflächen zum mittleren Staffelbaum ist die geforderte Mindest-Schichtdicke zu gewährleisten.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal

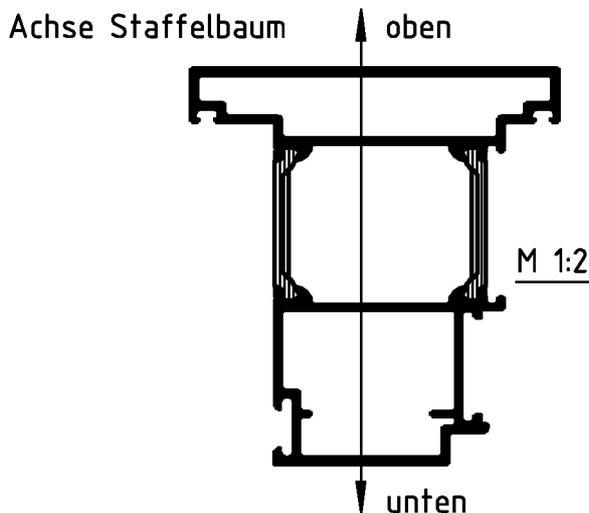

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
 Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
			mech. polished	- 143	Maßstab Scale	Gewicht Weight
			uml. total	411	1 : 1	g/m
			beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version		0201	Datum Date	Name	Benennung Title	
Name		Gebauer	26.06.2007		Profil	
Uml.-Länge geändert		gez. drawn	Gebauer		Firestop T90/F90	
		gepr. checked	Beckmann		150050 / 150060	
		ges. seen	Siekmann		Zeichn.-Nr. Drawing No.	
				150040 BP 0000		
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
					Ersatz für Replacement for	