


Beschichtung

Die Beschichtung sollte möglichst auf einer Vertikalanlage durchgeführt werden.


Bei Horizontalanlagen ist wie dargestellt aufzustaffeln.

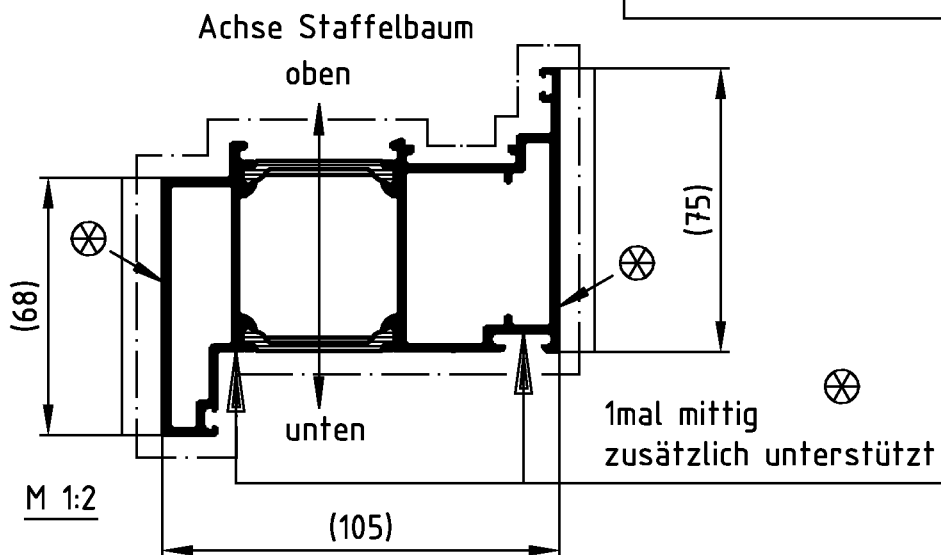

⊗ Durch ausreichenden Abstand der Profil-Sichtflächen zum mittleren Staffelbaum ist die geforderte Mindest-Schichtdicke zu gewährleisten.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal

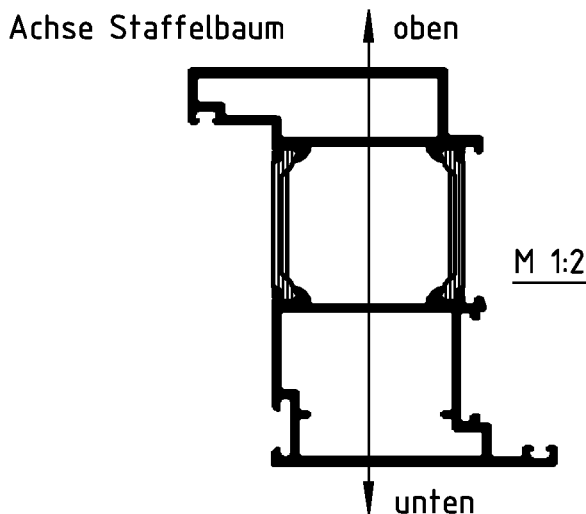

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.  
 Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
			mech. polished	- 143	Maßstab Scale	Gewicht Weight
			umf. total	416		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version		0201	Datum Date	Name	Benennung Title	
Name		Gebauer	28.06.2007	Gebauer	Profil	
Uml.-Länge geändert		gez. drawn	Beckmann		Firestop T90/F90 150080 / 150090	
		gepr. checked	Siekmann		Zechn.-Nr. Drawing No.	
		ges. seen			150070 BP 0000	
		<b>SCHÜCO</b>		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for