


Beschichtung

Die Beschichtung sollte möglichst auf einer Vertikalanlage durchgeführt werden.

Bei Horizontalanlagen ist wie dargestellt aufzustaffeln.

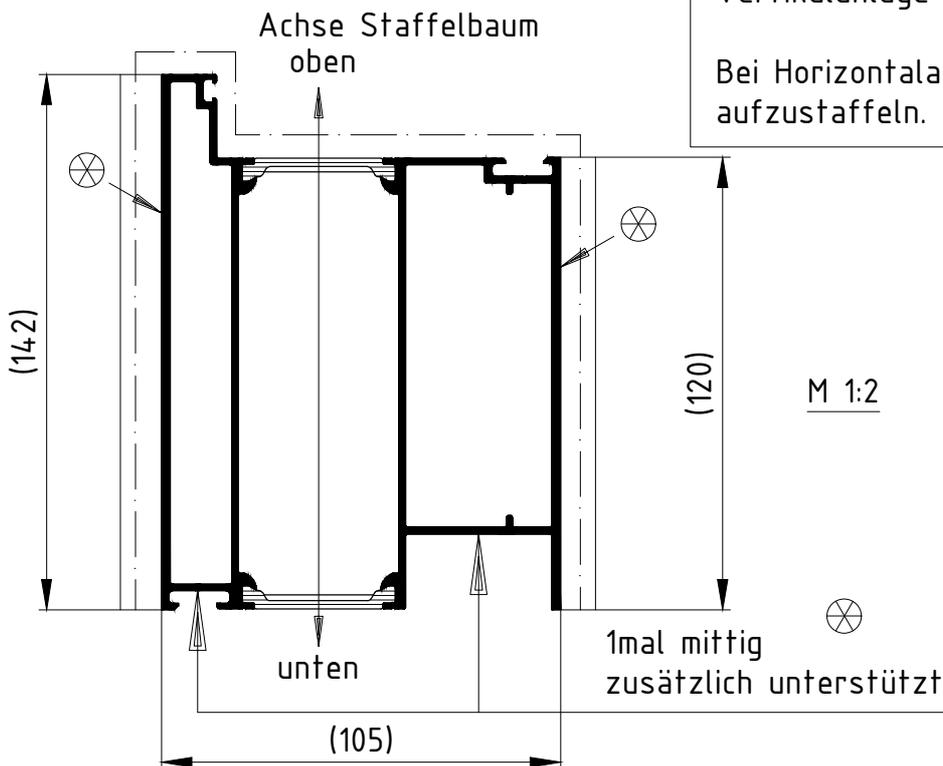


⊗ Durch ausreichenden Abstand der Profil-Sichtflächen zum mittleren Staffelbaum ist die geforderte Mindest-Schichtdicke zu gewährleisten.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal

Achse Staffelbaum oben

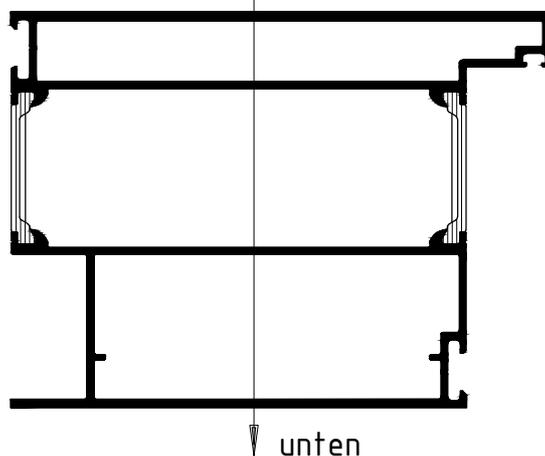

M 1:2

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
1,19	300460	150130	150140	224225	224225
6	150120	150130	150140	224225	224225
Gewicht Weight	3832.71 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference	Oberfläche Surface	
Zulässige Abweichung Permissible tolerance	mech. polished 262 uml. total 802		Farbe Colour		
Original / Änderung Revision / Version	0201		Werkstoff Material		
Änderungsgrund Change reason			Norm		
u.ml.u.ml. in 802 geändert		Maßstab Scale	Benennung Title		
Datum Date		1 : 1	Sockelprofil 142		
gez. drawn		08.03.2021	Rethmeier		
gepr. checked		Borgelt, F.	Firestop T90/F90		Profil
ges. seen		Siekmann	150120 BP 0000		
hinzu			Zeichn.-Nr. Drawing No.		
hinzu			EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
hinzu			Ersatz für Replacement for		
SCHÜCO					