



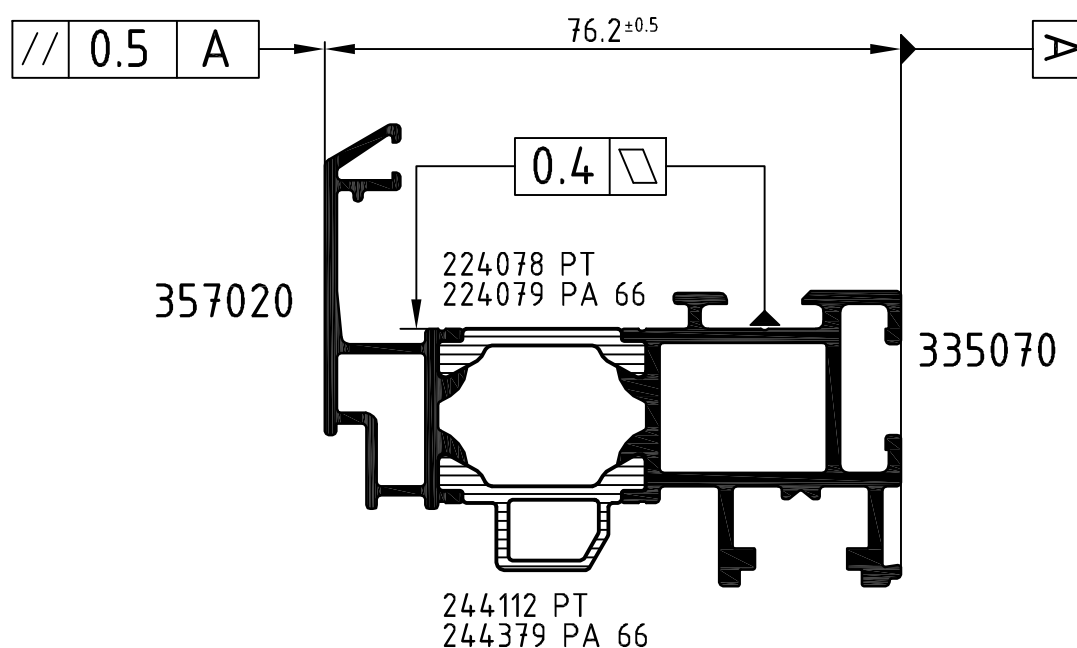

Attenzione: Il risultato dell'accoppiamento dei profili va verificato in base alle quote e alle indicazioni riportate nel piano di controllo dello schema rulli del manuale Isomat.

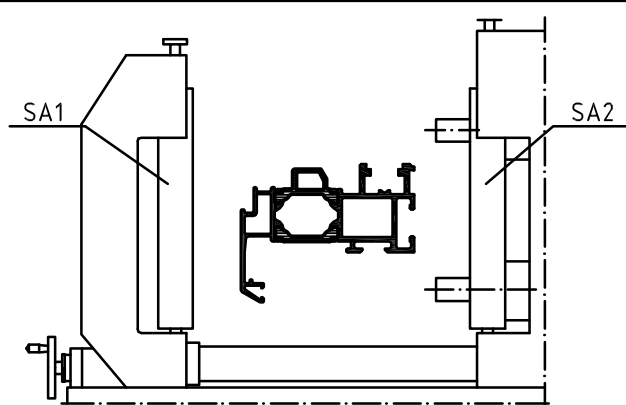

Isomat 3

Isomat 4/5

● Rullo di spinta suppl.SA

					Q.tà Qty.		Art.-Nr. Accessori Art.-No. Accessories	
	Q.tà Qty.	Art.-Nr. Art.-No.	Art.-Nr. Art.-No.	Sequenza di montaggio (da interno a esterno) Assembly sequence (inside to outside)		R1	6	280741 (5.3 mm)
A1	1	280699 A	280699 A	R1/R2/R3/A1		R2	6	280748 (6.0 mm)
A2	1	280699 A	280699 A	R1/R2/R3/A2		R3	6	280750 (Adapter)
A3	1	280700 A	280699 A	R1/R2/R3/A3				
A4	1	280700 A	280699 A	R1/R2/R3/A4				
F1	1	280698 A		R1/R2/R3/F1		SA1	3	298863 (isomat3) 2
F2	1	280698 A		R1/R2/R3/F2				
		Tolleranze ammissibili Permissible tolerance		Perimetro Circumference		VP PU		Info-Plant:
				per.pulit. polished -		Scala Scale 1 : 1		Peso Weight g/m
				per.est. total				
Tolleranza Close tol.	Scostamenti Std. tolerance				per.In vista coated — - —		Materiale Material	
Revisione / Versione Revision / Version 0100				Data Date 18.01.2013	Nome Name AUTUGI		Descrizione Title Rollenplan Isomat 3/4/5	
Name				dls. drawn	Autunno		Schüco AWS 75 TC Anta RL 39/41 MM	
				control. checked	Meneghetti			
				benev. seen	Nobile			
						Art.-Nr. Drawing No. 466120 RP 0000		
				SCHÜCO		Realizzato da EDP Valido senza firma generated by EDP valid without signature		
						Sostituisce il Replacement for		

Schüco AWS 75 TC Anta RL 39/41 MM

466120 RP 0000

SCHÜCO

Realizzato da EDP
Valido senza firma
generated by EDP
valid without signature

Sostituisce il
Replacement
for